



TIEMME

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE GAS Gas manifolds

Art. **1873**

Le istruzioni sono relative all'installazione del collettore di distribuzione 1873, per impianti di distribuzione gas, per il collegamento di apparecchi gas ad una singola condotta.

The following instructions refer to the assembly of TIEMME gas manifold Type 1873, in gas installations directed to the single appliances.


Installazione/ Installation

- Assicurarsi che prima dell'installazione e della messa in funzione dell'impianto il collettore non entri in contatto con lo sporco.
- Nel montaggio del collettore fare attenzione alla direzione del flusso del gas indicato dalle frecce poste sul corpo.
- La connessione del collettore all'impianto deve essere eseguita con la chiave adatta, senza superare le coppie di serraggio previste dalla norma.
- Utilizzare sigillante certificato per utilizzo gas. Eccessivo materiale sigillante può portare alla rottura del manicotto di connessione.
- Verificare la tenuta della valvola dopo l'installazione e la messa in funzione dell'impianto.
- Qualora non vengano utilizzate le uscite, è necessario che queste vengano bloccate utilizzando gli appositi tappi.
- Il collettore 1873 può essere installato a 360° garantendo sempre la massima accessibilità.
- *Make sure before installation and first operation, that the manifold does not enter in contact with dirtiness.*
- *Mind the gas flow direction as indicated onto the manifold body, before installation.*
- *The installation have to be carried out with proper tooling and not exceeding the tightening torques, foreseen in the installation standards.*
- *During installation, only sealant suitable to gas application may be used. Excessive sealant material can lead to breaks to the connection parts.*
- *Make sure to verify the valve tightness after installation, during the first operation.*
- *In case an outlet is not being used, it is necessary to close the outlet using the proper closing cap.*
- *The 1873 manifold, can be installed at 360°. The maximum accessibility shall be in any case guaranteed.*

POSIZIONE DI
INSTALLAZIONE

INSTALLATION
POSITION

360°

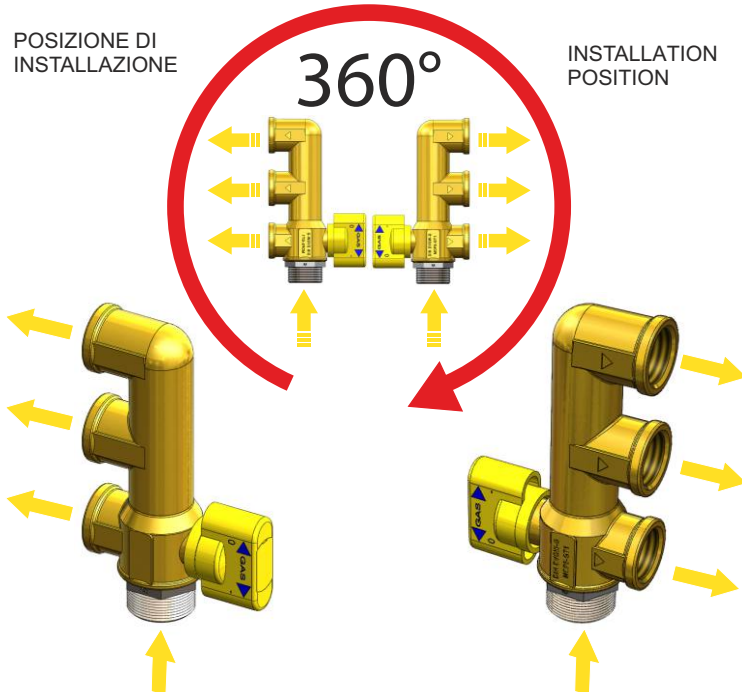


Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: + 60°C
 Temperatura min di esercizio: - 20°C
 Pressione di esercizio: da 0 a 5 bar (MOP 5)
 Resistenza termica: HTB 925°Cx60'
 Rif. norme: EN 331-EN 7129
 Temperatura intervento: 100°C-5k
 Campo impiego: tutti i tipi di gas secondo EN437 e DVGW G260-1

Technical specifications

Max working temperature: +60°C
 Min working temperature: - 20°C
 Working pressure: from 0 to 5 bar (MOP 5)
 Temperature resistance: HTB 925°Cx60'
 Reference standard: EN 331-EN 7129
 Set-off temperature: 100°C-5k
 Applications: for all types of gas as specified EN437 e DVGW G260-1

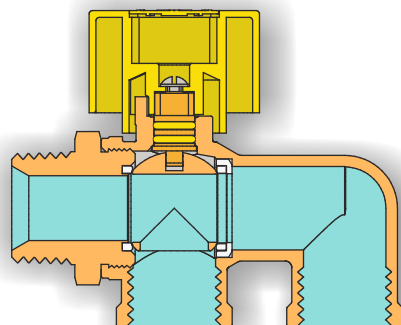

TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com
 ©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1873 Rev. A 10-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.








TIEMME

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE GAS

Gas manifolds

Art. 1873

Dimensioni:

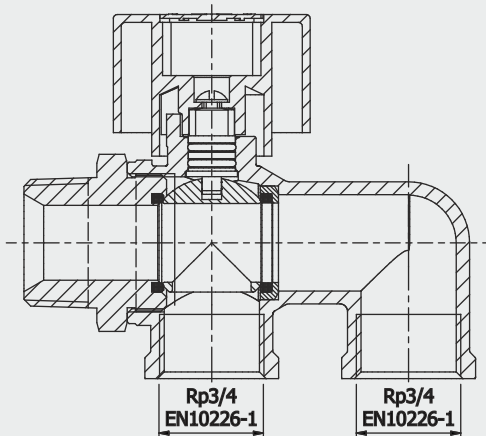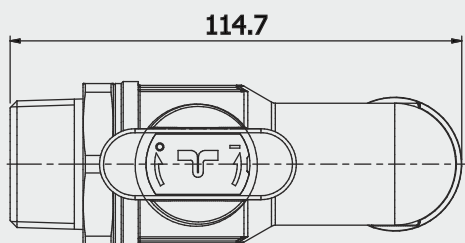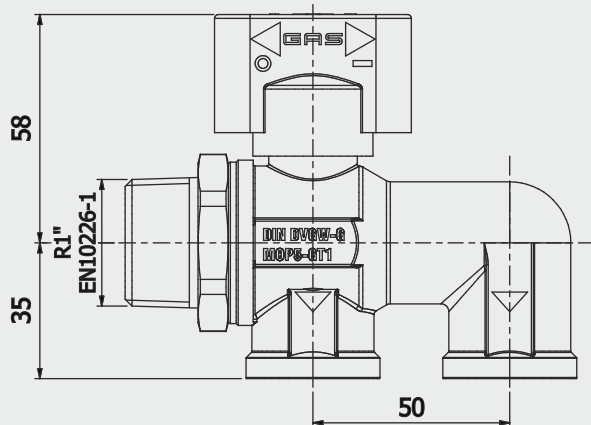

Descrizione

Materiale

manopola comando tampografata	ASA
Manicotto R 1" ISO7/1 - M35x1.5 SW41 6K	11 SMnPb37 EN10277-3
Sfera Ø33 x3 DN25 Foro Lat. Ø2	CW617N UNI EN12165
O-Ring 8.73 x 1.78	NBR 70 ShA
Stelo DN15-20-25	CW614N UNI EN12164
Corpo collettore	CW617N UNI EN12165

Description

Material

Handle	ASA
Coupling R 1" ISO7/1 - M35x1.5 SW41 6K	11 SMnPb37 EN10277-3
Ball Ø33 x3 DN25 Foro Lat. Ø2	CW617N UNI EN12165
O-Ring 8.73 x 1.78	NBR 70 ShA
Stem DN15-20-25	CW614N UNI EN12164
Body	CW617N UNI EN12165

CODE	MANDATA/DELIVERY	N°VIE/WAYS	TIPO/SIZE	CONF.
1830001	1"MAS	2	3/4"FEM	1/5
1830003	1"MAS	3	3/4"FEM	1/5

Avvertenze:

- Non installare in luoghi con temperature ambiente superiore ai 60°C.
- Non installare il collettore 1873 in caso di dubbio circa la compatibilità dei raccordi di connessione con l'impianto.
- Non installare il collettore in posti inaccessibili.
- Assicurarsi che il collettore abbia un'adeguata portata per l'utilizzo previsto.
- Installare il collettore in conformità alle norme vigenti nel paese di utilizzo.

ATTENZIONE

Ogni danneggiamento al collettore o ad una qualunque parte della stessa rende necessaria la sostituzione immediata; ogni alterazione o manomissione di qualunque parte del collettore porta alla cessazione immediata della garanzia.

Il montaggio del collettore per impianti gas deve essere effettuato solo da personale specializzato. La valvola non necessita di manutenzione.

Per ogni necessità di posa in opera, collaudo, montaggio e manutenzione di altri prodotti collegati, l'operatore deve fare riferimento alla normativa tecnica vigente e alle istruzioni specifiche dei prodotti.

TIEMME non si assume nessuna responsabilità per errori dovuti ad un'installazione non corretta della valvola o alla mancata interpretazione di questo foglio istruzioni.

Warnings:

- Do not store/install in places warmer than 60°C.
- Do not use adapters in order to achieve fitting compatibility.
- Do not install the valve in unreachable positions.
- Make sure the manifold has an adequate flow rate for its intended use.
- Install in accordance with existing local and National regulations as well as best customs and practices.

WARNINGS

Any deterioration or damage to any part of the product shall result in the need to replace the valve; alterations to any part of the valve shall mean that the valve is no longer in conformity with this standard and the product warranty automatically decays.

The valve installation shall be performed only by qualified personnel. The valve does not require maintenance.

Please refer to the actual product standard and the related technical installation directives and practices in the country of intended use.

TIEMME does not take any responsibility as far as installation mistakes, or the missing observation of the instruction sheet.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1873 Rev. A 10-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.





TIEMME

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE GAS Gas manifolds


Art. 1873

Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)

Accessories (see catalog for details)




Cassetta in metallo per collettori gas
Metal enclosure for gas manifolds

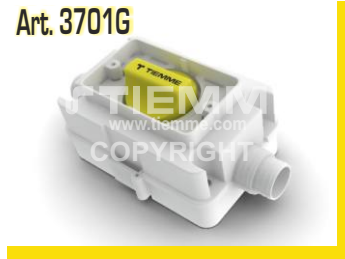

Valvola ad incasso per gas SICURCASA
Built in valve for gas SICURCASA



Raccordo curvo maschio/femmina per gas
Male-female bent coupling for gas enclosure

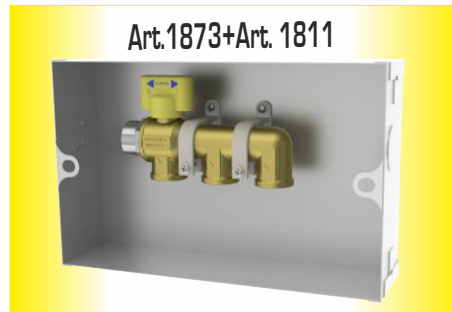

Esempio di utilizzo/Example of use

